




**A** Rotazione di 360°  
(cambiamento di direzione)

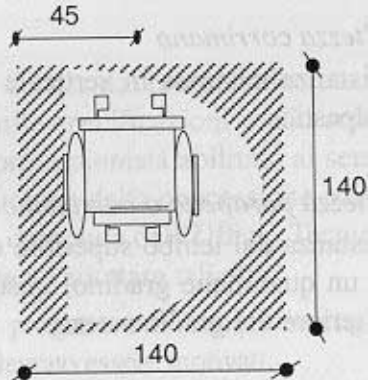


**B** Rotazione di 180°  
(inversione di direzione)

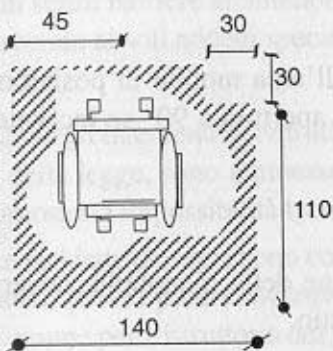


**C** Rotazione di 90°

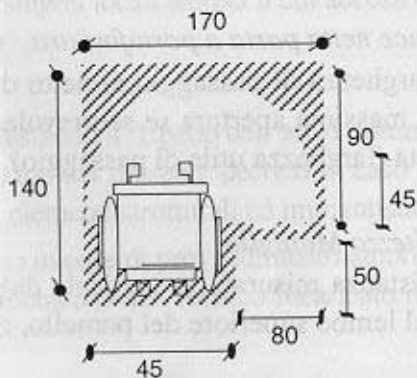


**D** Svolta di 90°

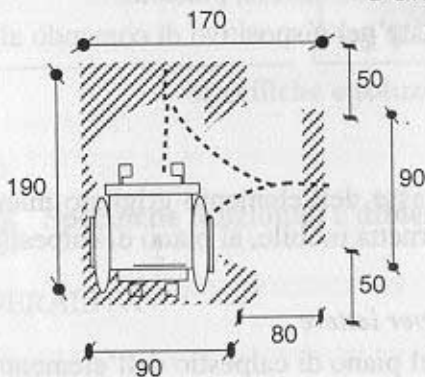


**E** Inversione di direzione  
con manovra composta


 casi di adeguamento e per consentire la visitabilità degli alloggi, ove non sia possibile rispettare i dimensionamenti di cui sopra, sono ammissibili i seguenti spazi minimi di manovra (manovra combinata):



F Rotazione di  $360^\circ$   
(cambiamento di direzione)



G Rotazione di  $180^\circ$   
(inversione di direzione)




H Rotazione di  $90^\circ$

### 8.1.1 PORTE

La luce netta della porta di accesso di ogni edificio e di ogni unità immobiliare deve essere di almeno 80 cm. La luce netta delle altre porte deve essere di almeno 75 cm.

Gli spazi antistanti e retrostanti la porta devono essere dimensionati nel rispetto dei minimi previsti negli schemi grafici di seguito riportati.

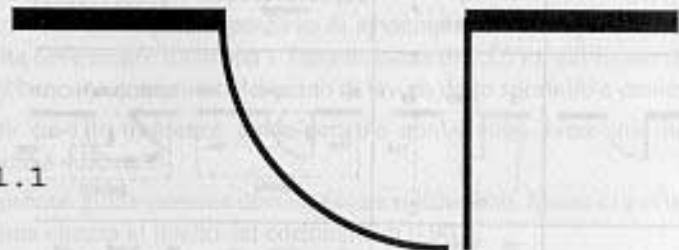



minimo cm. 75


Spazi liberi minimi per il passaggio di porte

# 8.1.1.1.2


Spazi antistanti e retrostanti la porta (segue 8.1.1 – Porte)

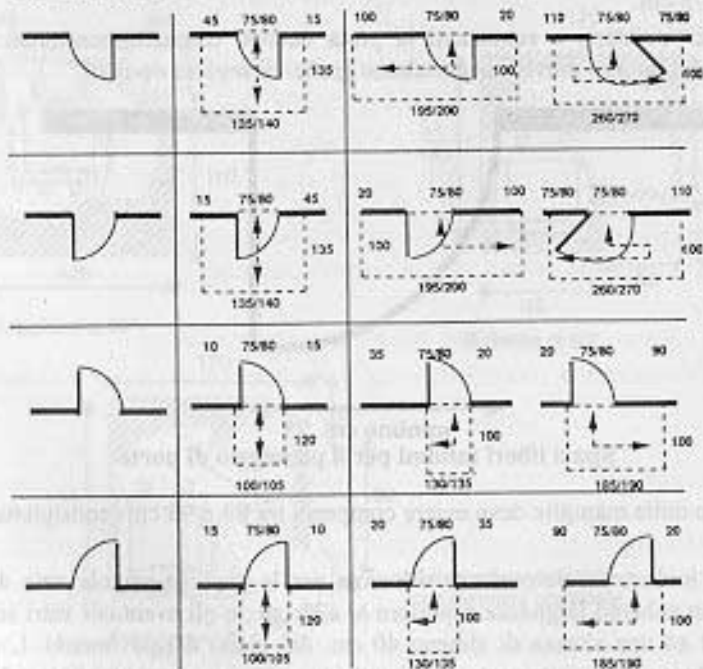

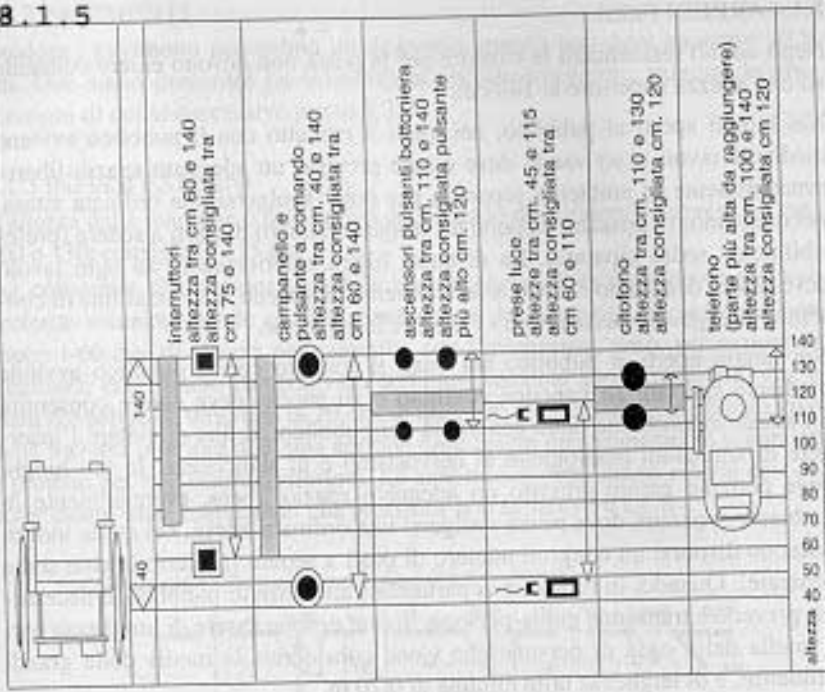

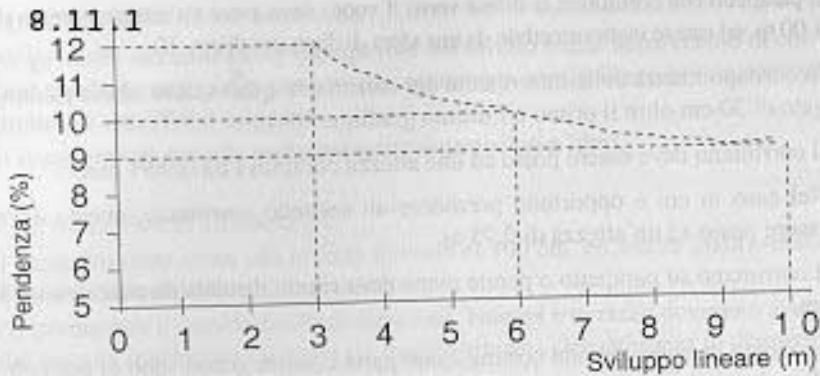


9.1.a1

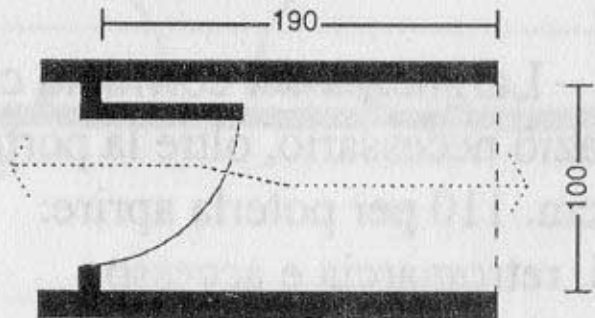


A1

9.1.a2

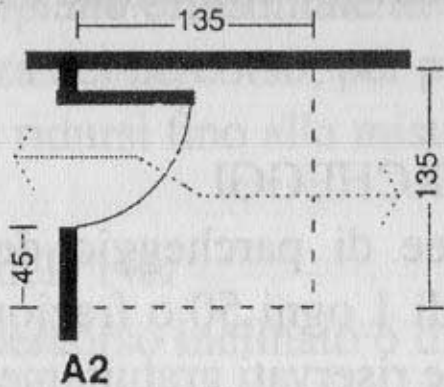




9.1.a3

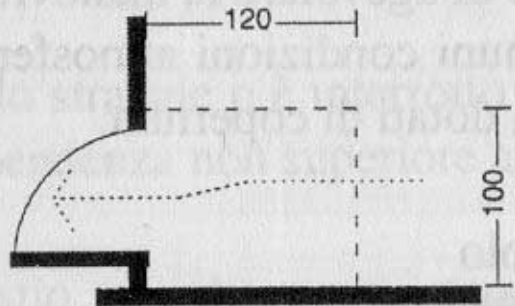


A3


9.1.b1

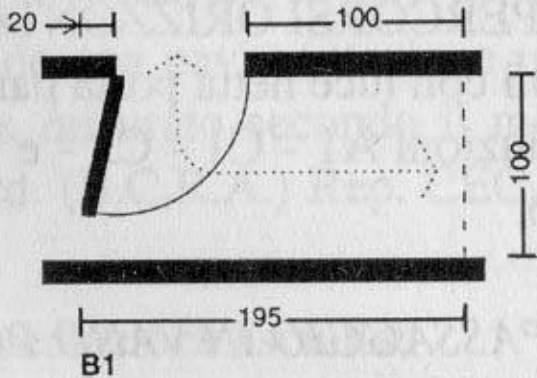


9.1.b2

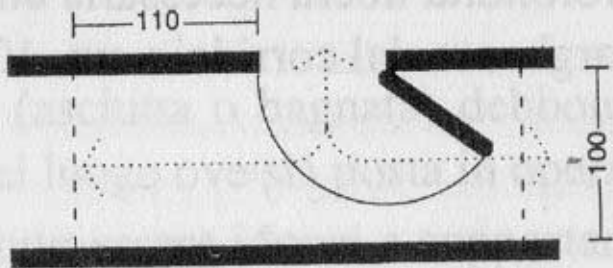

B2

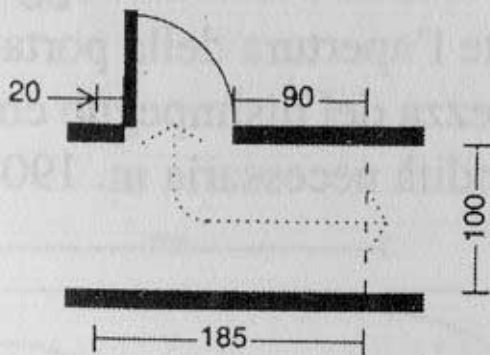


B3

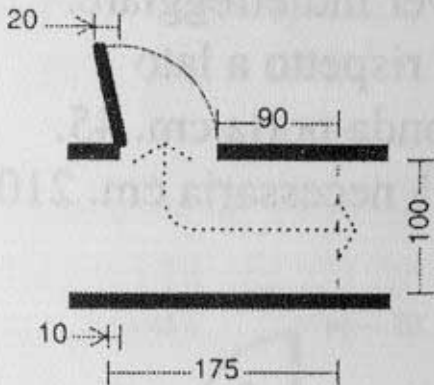


B4


190 120

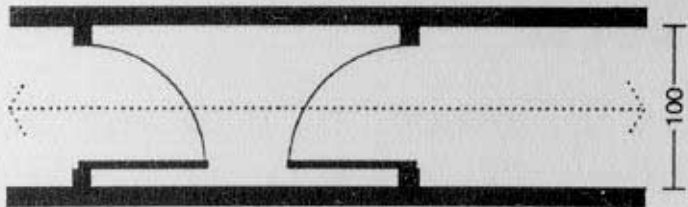

C1

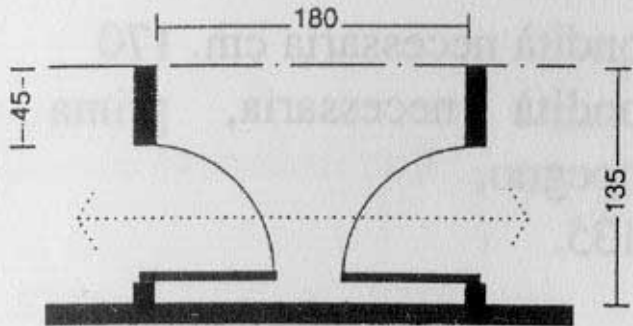



C2

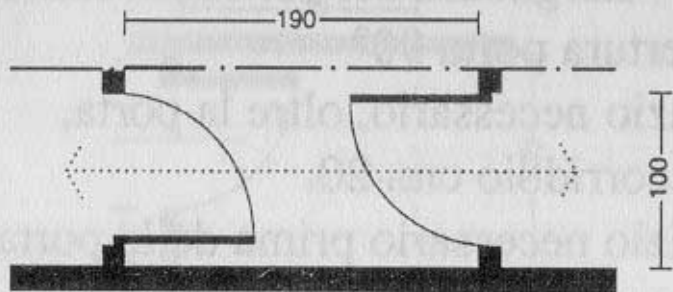


C3



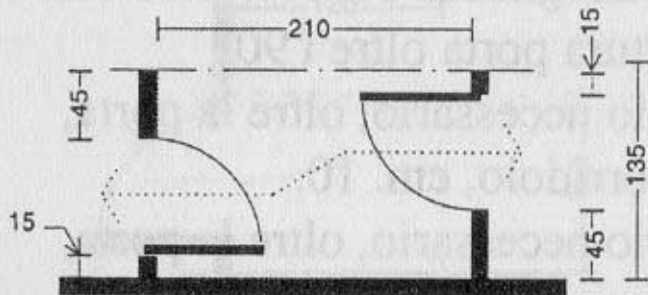

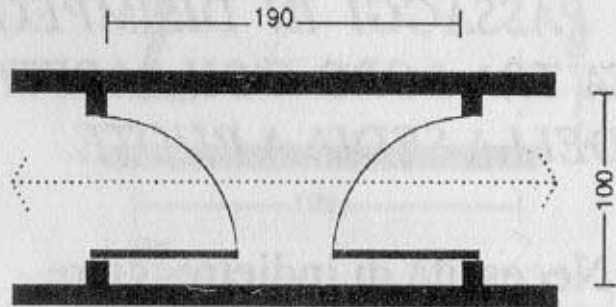

C5

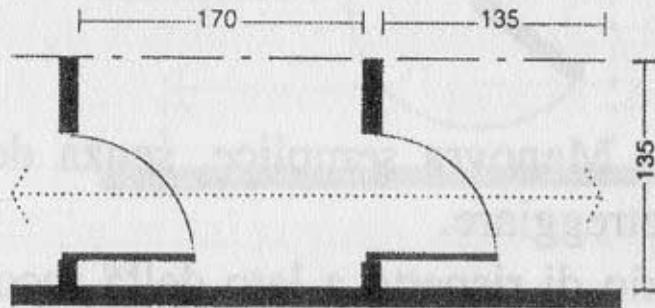

C6

